



2. Јули 2018
27.06.2018

Оператор дистрибутивног система
"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд
Огранак "Електродистрибуција Ниш"
Број: Д.10.01-166819/1-18
Ниш, 22.6 2018. године

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. НИШ

Примљено	<u>27.06.2018</u>	
Сектор	Триј	Пр...
	<u>1950</u>	

ЈП Завод за урбанизам
7. јули бр. 6
18000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.01.-166819/1-2018 од 08.06.2018. године, Секретаријата за планирање и изградњу, Градске управе Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Првих измена и допуна Плана детаљне регулације Аеродрома "Константин Велики" у Нишу, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014), издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЕРОДРОМА "КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ" У НИШУ

1. У границама ПДР-а постоје изграђене трафостанице 10/0,4 kV "Аеродром 1" и "Аеродром 2" са подземним 10 kV водовима (трафо реон ТС 35/10 kV "12. фебруар") за потребе напајања објеката аеродрома.
2. У границама ПДР-а је планирана изградња ЕЕО:
 - планирана је изградња нове ТС 10/0,4 kV са прикључним 10 kV водом, системом улаз-излаз, у траси подземног 10 kV вода између ТС 10/0,4 kV "Аеродром 1" и ТС 10/0,4 kV "Аеродром 2".
 - планирана је изградња новог 10 kV вода каблом типа ХНЕ 49-А 3x(1x185) mm², 10 kV, од нове 10 kV ћелије у ТС 110/10 kV "Ниш 10" до нове доводно-одводне ћелије број 1 у ТС 10/0,4 kV "Аеродром 1".
3. Сигурносна растојања, од новопланираних објеката до постојећих ЕЕО, је потребно ускладити са чланом 218 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014).
4. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана детаљне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
5. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
6. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
7. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.

Прилог: Ситуација електроенергетских објеката у границама захвата ПДР-а

Овлашћено лице по овлашћењу број
8П.0.0.0.-Д.10.01.-174256/1-2018
од 15.06.2018. године

мк за Бјеловић
Биљана Раденковић, дипл. ел. инж.




Директор Сектора за
планирање и инвестиције Ниш

Игор Тодоровић
Игор Тодоровић, дипл. ел. инж.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви

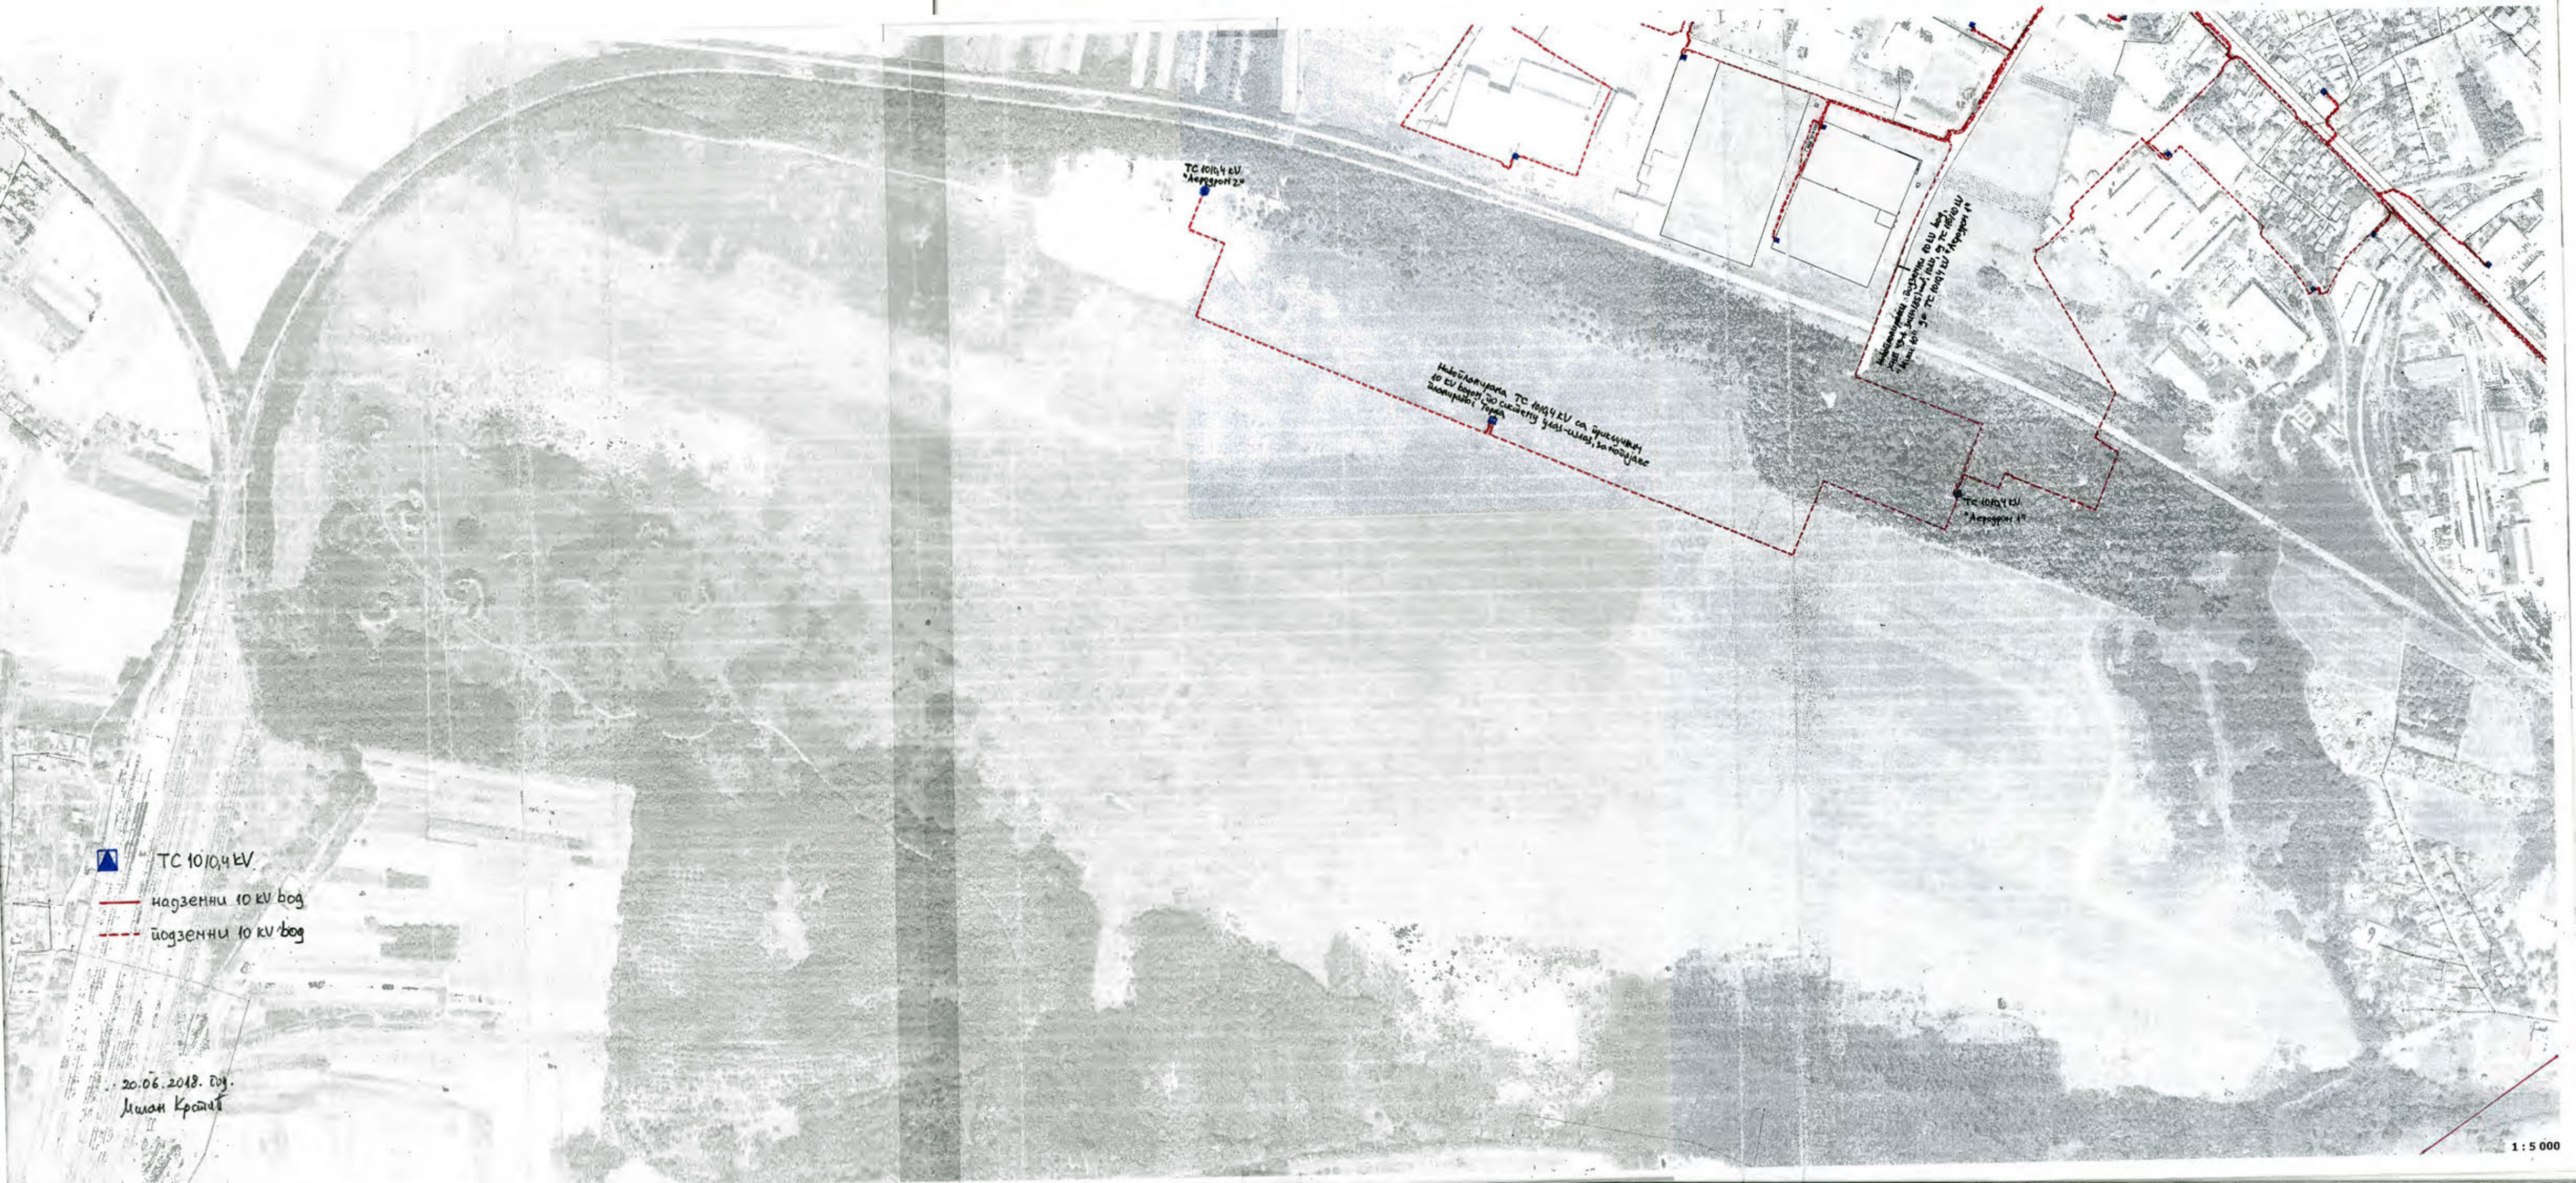

ТС 10/0,4 кВ

надземный 10 кВ вод

подземный 10 кВ вод

20.06.2018. г.г.

Михаил Крайчат

ТС 10/0,4 кВ
"Аэропорт 2"

Надземный водопровод 10 кВ вод
от ТС 10/0,4 кВ до системы водоснабжения
зданий "Аэропорт 2"

ТС 10/0,4 кВ
"Аэропорт 1"