

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„N A I S S U S“
III Бр. 25234/2
03.08 2015 год.
- Н И Ш -

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Улица 7. јули бр. 6
Ниш

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - НИШ		
Примљено: 04.08.2015		
Сектор	Број	Прилог
	2513	

Предмет:	Услови за израду Плана детаљне регулације за грађевинско подручје уз инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потезу Сићевачке клисуре
----------	--

На основу захтева Град Ниш-Скупштина града Ниша-Управа за планирање и изградњу бр.353-710/2015-06 од 23.07.2015. год. (код ЈКП за водовод и канализацију „Naissus“ бр. 25234/1 од 28.07.2015.год.), одређују се

УСЛОВИ

За израду Плана детаљне регулације за грађевинско подручје уз инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потезу Сићевачке клисуре, према следећем:

1. Дефинисати појас заштите око објеката у функцији водоснабдевања на подручју плана. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу загадити воду или угрозити стабилност ценовода.
2. Подаци о постојећем магистралном водоводу ЏС1100 дати су на ситуационом плану у прилогу. Неопходно је обезбедити инфраструктурни коридор ширине 6m¹ за приступ и одржавање од стране ЈКП „Naissus“- а.
3. По изохипсама у подручју плана постоје 4 висинске зоне. За планирану водоводну мрежу дуж свих саобраћајница на подручју плана узети у обзир планирање висинских зона водоснабдевања. У зависности од намене простора и конфигурације терена планирати канализацију употребљене воде и атмосферску канализацију. Све ценоводе превидети на јавним површинама, у коловозу или инфраструктурном коридору.
4. За планиране МХЕ, коту нормалног успора усагласити према постојећем магистралном водоводу. Обезбедити да постојећи водовод буде ван зоне акумулације у инфраструктурном коридору. Да би се обезбедило нормално одржавање магистралног водовода (да не дође до његовог потапања и евентуалне неприступачности због подизања нивоа подземних вода) потребно је геомеханичким елаборатом утврдити „нулто“ стање нивоа подземне воде и у складу са добијеним вредностима предложити хидротехничке мере заштите постојећег магистралног водовода у току изградње и након изградње МХЕ. Предложене мере морају да одрже постојеће стање утврђено геомеханичким елаборатом или да побољшају садашње стање. Пре добијања грађевинске дозволе, неопходно је прибавити сагласност ЈКП „Naissus“-а на предложене мере заштите.
5. Приликом паралелног вођења других инфраструктурних мрежа или њихових укрштања са постојећим објектима водоснабдевања треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

6. Са аспекта заштите животне средине, у циљу очувања исправне питке воде у свим фазама као и у фази планирања, предузети све активности везно за заштитне зоне изворишта, резервоара и свих објеката значајних за водоснабдевање Града Ниша.
7. У вези израде Плана детаљне регулације ЈКП „Naissus“ стоји на располагању за учешће у претходним расправама око обраде документације.
8. Израђени Нацрт Плана генералне регулације, пре оглашавања на увид и стручну расправу доставити ЈКП „Naissus“-у.

У прилогу вам достављамо:

– Ситуациони план

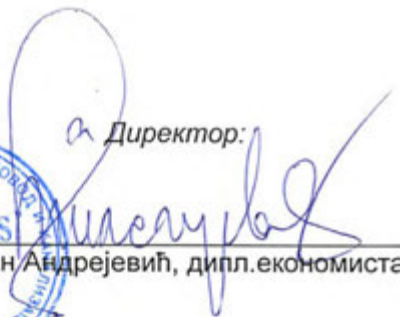
Доставити: Наслову, Архиви службе, Архиви предузећа

Обрадио:


Гордана Вукадиновић, дипл.инж.грађ.



а Директор:


Дејан Андрејевић, дипл.економиста

Напомена:

У вези израде Плана детаљне регулације ЈКП за водовод и канализацију „Naissus“ стоји на располагању за учешће у претходним расправама око обраде документације. За све евентуалне додатне информације о подацима о постојећој водоводној и канализационој мрежи у дигиталном формату (DWG) можете се обратити:

Небојша Пешић, дипл.инж.грађ.- шеф Службе за системску анализу НИВОС-а и НИКАС-а,

nebojsa.pesic@naissus.co.rs

Тел. 018/ 502 663.

Vodovod

- Merač protoka
- Zonski zatvarač
- Šaht
- Zatvarač
- Hidrant
- Vodomer
- Priključak
- Vodovod
- (interno)

Kanalizacija

- Zastitni kanal
- Sifon
- Preliv
- Slivnik
- Slivnik priklj.
- Atm. izliv
- Atm. šaht
- Atm. priklj.
- Atmosferska kan.
- Šaht korisnika
- Fek. izliv
- Fek. šaht
- Fek. priklj.
- Fekalna kan.

