



Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Ниш

Број: 21023-9101/1-24

Ниш, 12-01-2024



AAAAE9742394101030

JAVNO preduzeće ZA URBANIZAM NIŠ

Примљено	18.01.2024
Сектор	180
риг	

ЈП Завод за урбанизам Ниш
7. Јили бр. 6
18000 Ниш

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, поступајући по захтеву бр. 2540400-Д.10.01.-314428/1-2023 од 18.07.2023. године, Град Ниш, градска управа за грађевинарство, а у вези издавања услова и података од значаја за израду Других измена и допуна Плана генералне регулације Градске Општине Палилула – трећа фаза, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 и др. закон и 40/2021, 35/2023 – др. закон и 62/2023), издаје:

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА – трећа фаза

1. У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка Електродистрибуција Ниш:
 - Мрежа 35 (са припадајућим трафостаницама 35/10 kV/kV) је надземна и напаја се из трафостаница ТС 110/35 kV/kV „Ниш 1“.
 - Планирани 35 kV подземни вод из ТС 110/35 kV/kV „Ниш 1“.
2. Захват ПГР-а секу трасе постојећих надземних водова и планираних подземних 35 kV напонских нивоа, па је потребно планирану изградњу ускладити чланом 218 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 и др. закон и 40/2021, 35/2023 – др. закон и 62/2023), приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.
3. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.
4. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
5. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.



6. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објекта које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

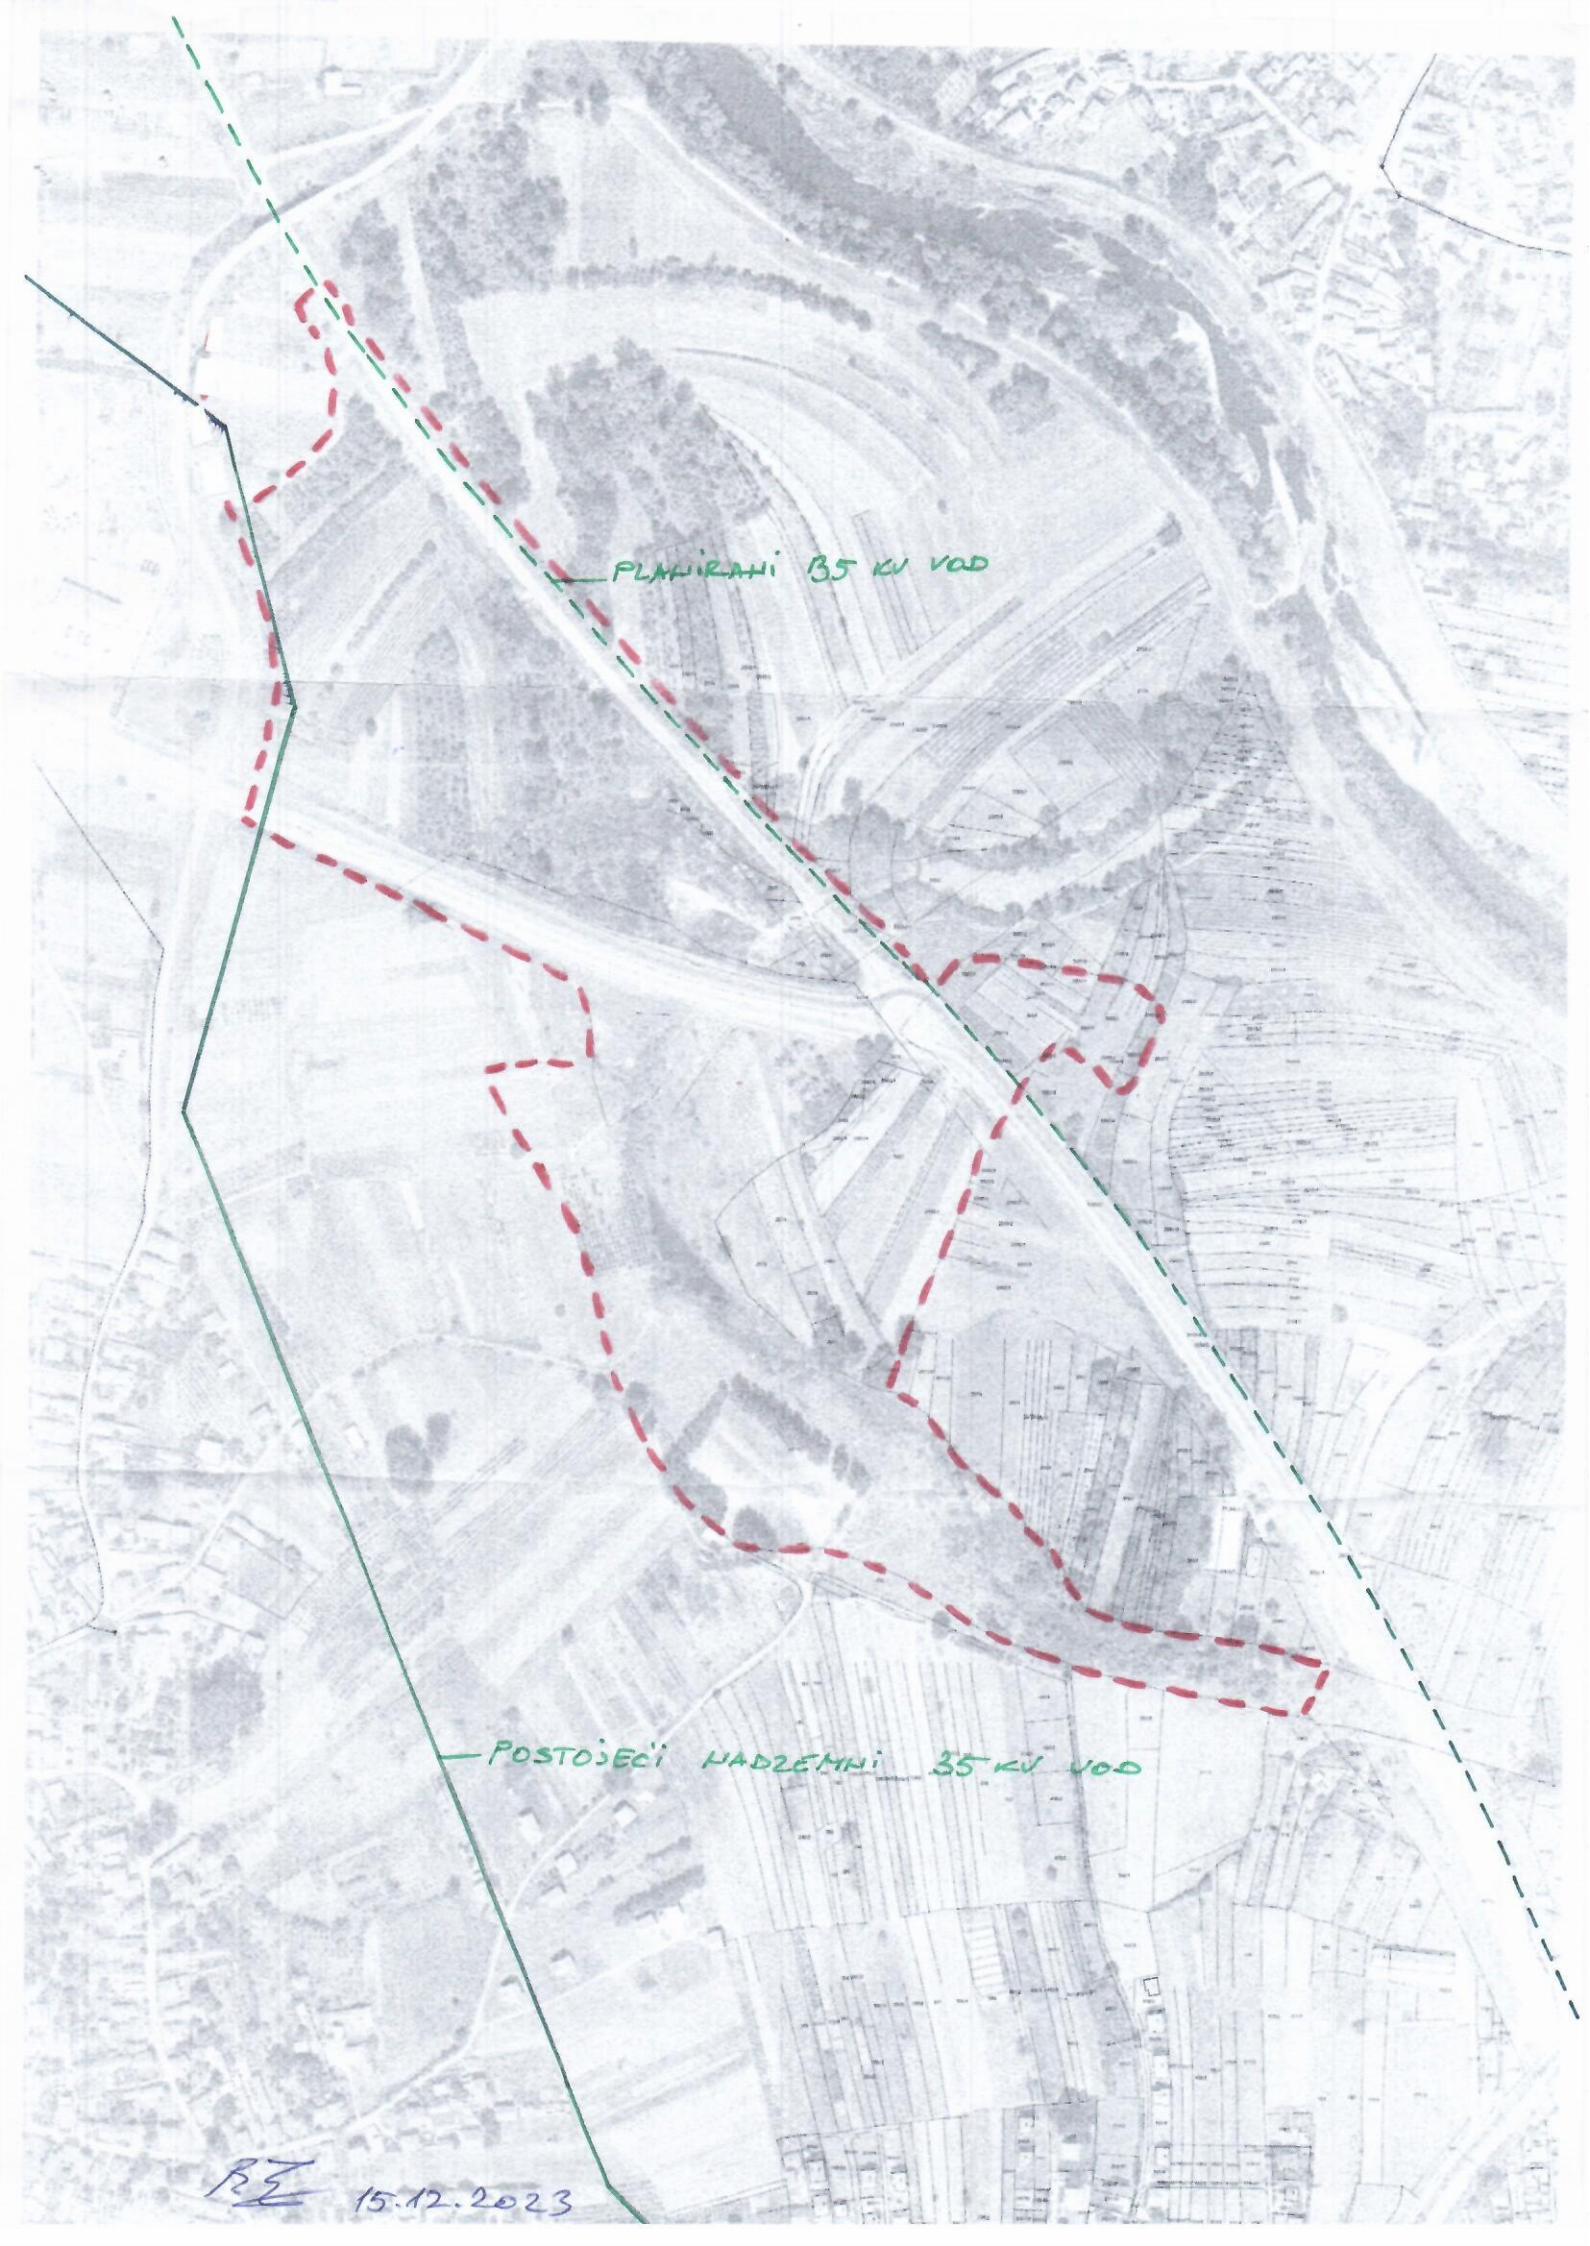
Прилог: Ситуација постојећих ЕЕО објекта у границама захвата
Документација ЕПС Дистрибуције

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

Директор огранка

Бранислав Стојчић

An aerial photograph of a rural landscape with fields, roads, and some buildings. Overlaid on the map are several lines: a solid green line running diagonally from the top left to the bottom right; a dashed green line following a similar path but slightly offset; and a large, irregular red dashed line that encloses a significant portion of the central and right-hand side of the image. Handwritten green text labels point to these lines.

PLANIRANI 35 KV VOD

POSTOJEĆI NADEMNJI 35 KV VOD

RZ 15.12.2023