



**ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА**

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ"

Број: 8П.1.0.0.-Д.10.23.-195922/2-2020

Ниш, 29.07.2020. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 29.07.2020

Сектор	Број	Прилог
	1571	

ЈП Завод за урбанизам

Ниш, 7.јули бр. 6
18 000 Ниш

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Ниш", поступајући по захтеву бр. 8П.1.0.0.-Д.10.23.- 195922/1-2020 од 10.07.2020. године, Секретаријата за планирање и изградњу, Градске управе Града Ниша, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду плана детаљне регулације насеља Доње Влаسه, на подручју градске општине Палилула, на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 9/2020), Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014 и 95/2018), издаје:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊЕ ВЛАСЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ

1. У границама ПГР-а постоје изграђени електроенергетски објекти огранка "Електродистрибуција Ниш":

- Трафостанице 10/0,4 kV/kV: „Село Влаسه“; „Доње Влаسه-Хладњача“
- Трафостаница 10/0,4 kV/kV: „Доње Влаسه - Телеком“ није основно средство Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Ниш"
- Мрежа 10kV (са припадајућим трафостаницама 10/0,4 kV/kV) је надземна и подземна.

2. Захват ПГР-а сече траса надземног и подземног вода 10 kV, па је потребно планирану изградњу ускладити чланом 218 Закона о енергетици изградњи ("Сл. гласник РС", 145/2014), Приближавање и укрштање новопланираних објеката са постојећим подземним енергетским кабловима, потребно је ускладити са ТП-3.

3. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана генералне регулације, предвидети изградњу нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.



4. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.

5. Напајање нових ТС планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих ТС 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.

6. Расплет водова 0,4 kV из планираних ТС 10/0,4 kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објекта које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација планираних ЕЕО објекта у границама захвата
Документација ЕПС Дистрибуције (*.pdf)


Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

Директор огранка



Бранислав Стојичић

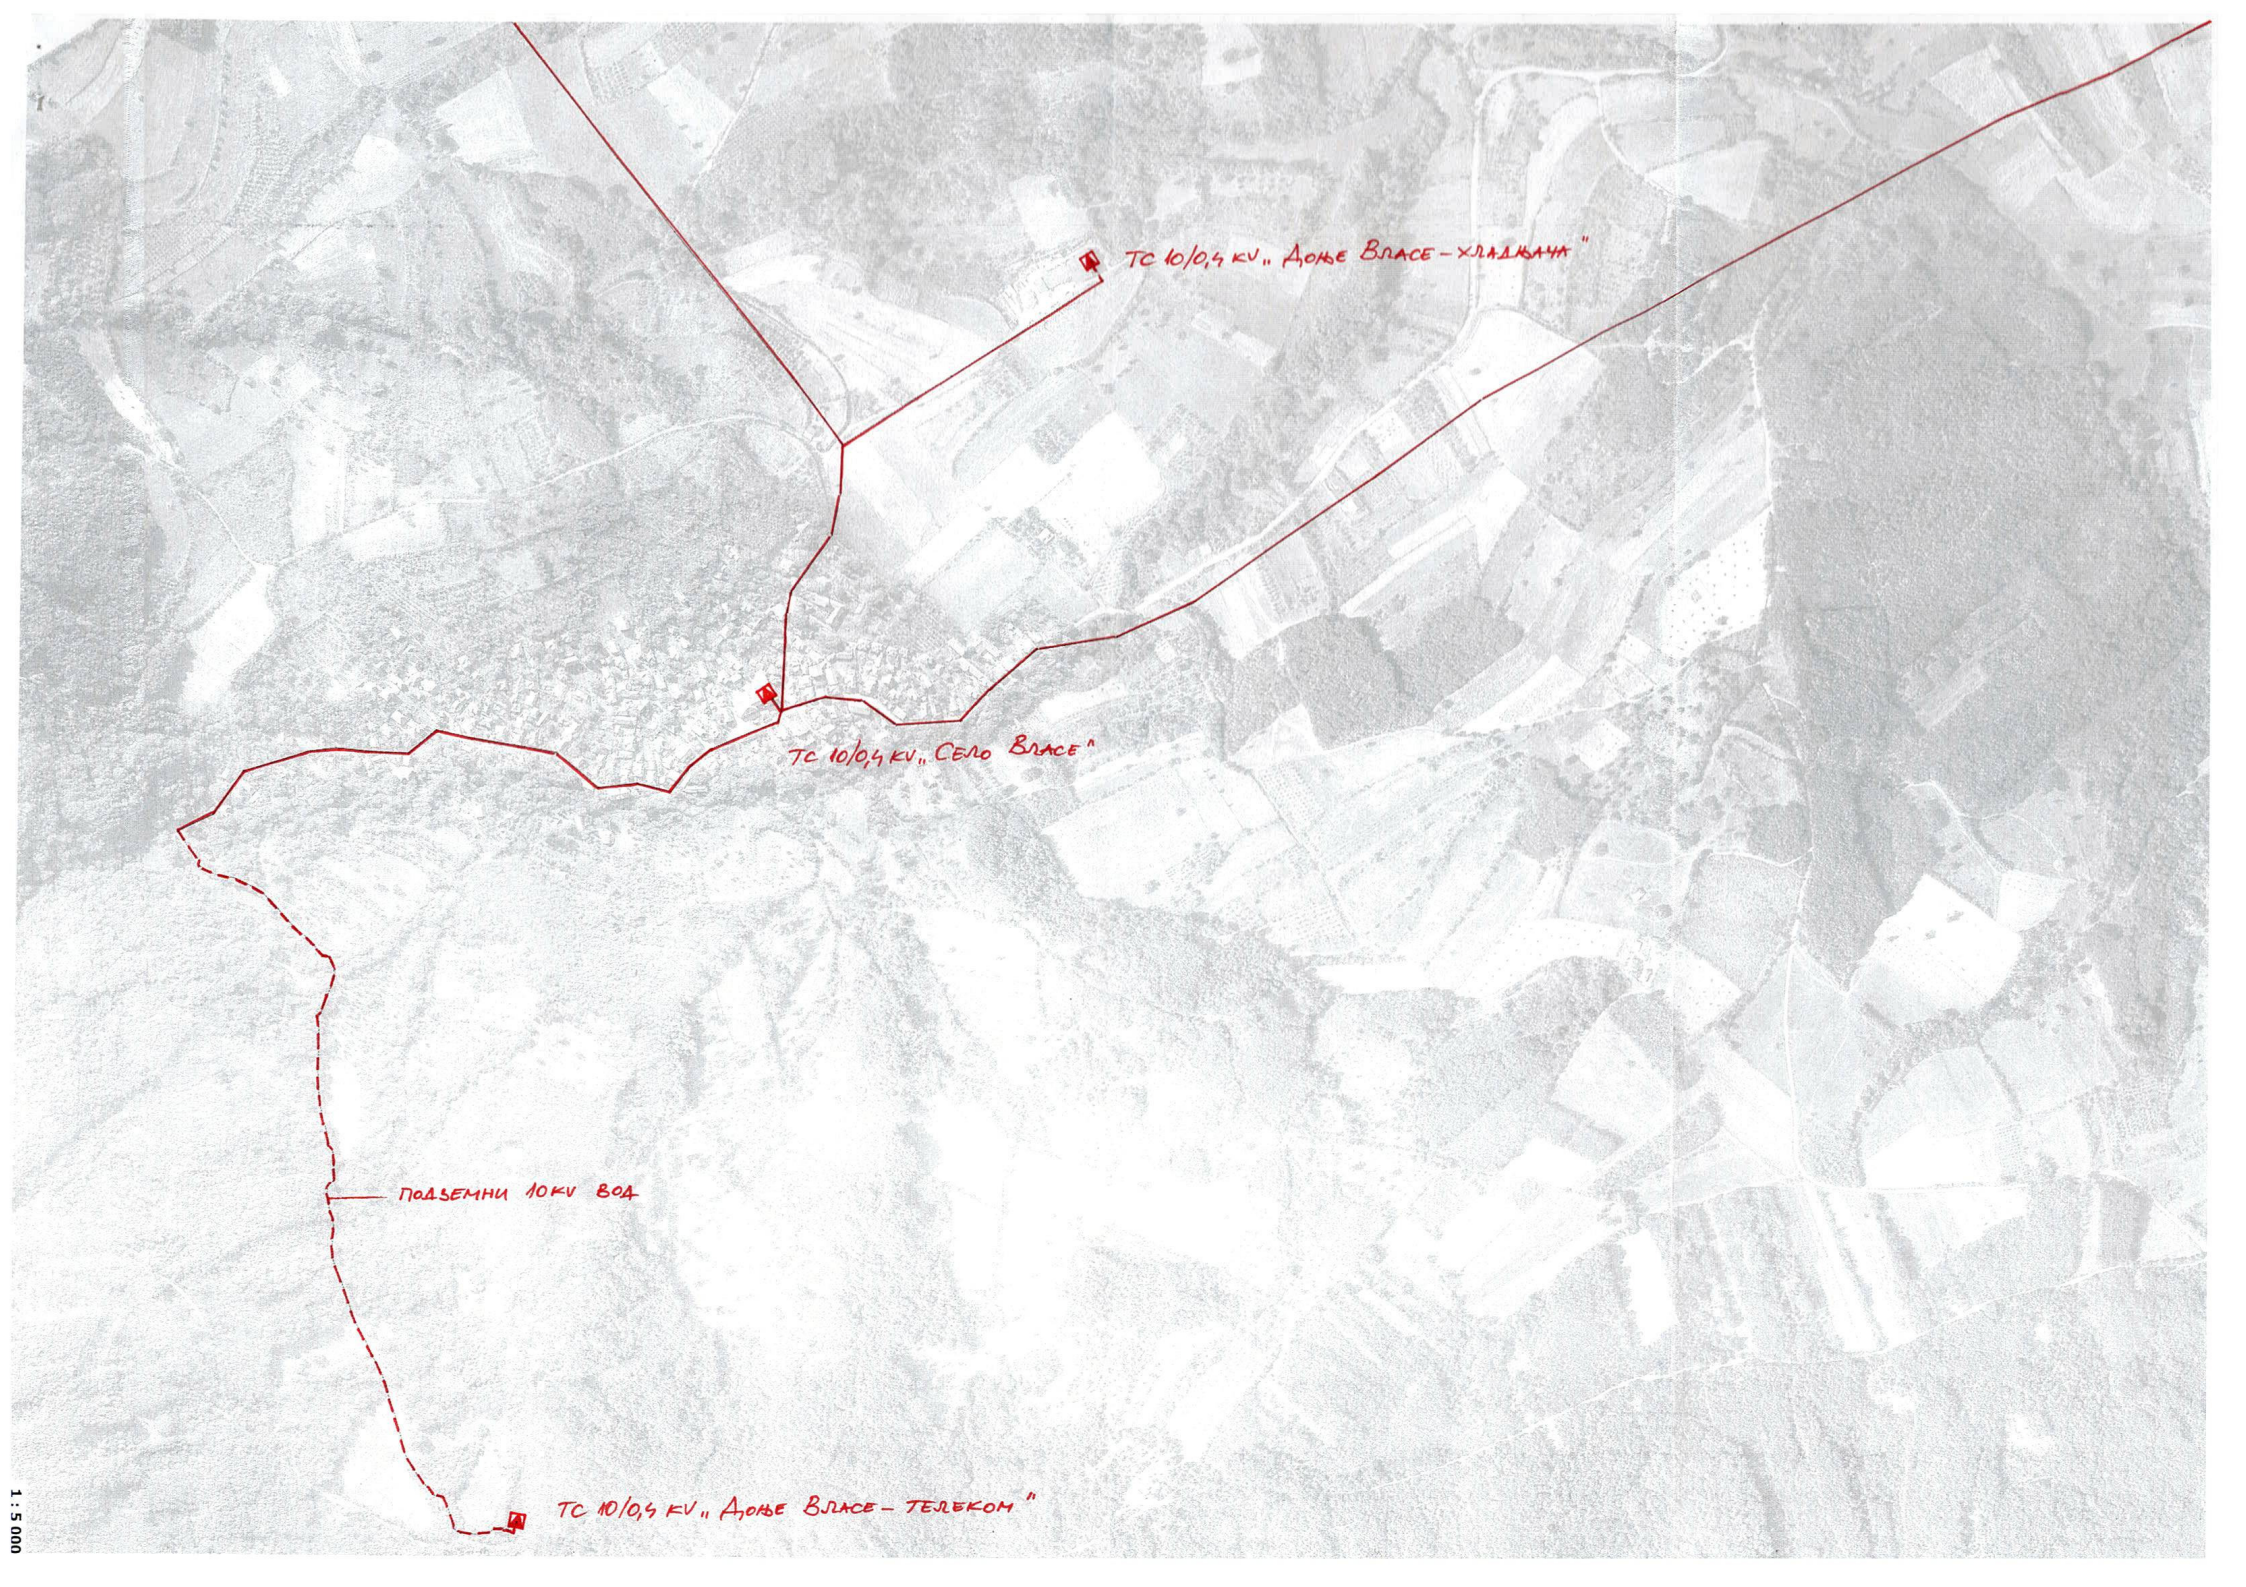

ТС 10/0,4 кВ „ДЮБЕ ВЛАСЕ-ХЛАДНАЧА“

ТС 10/0,4 кВ „СЕЛО ВЛАСЕ“

ПОДЗЕМНИ 10кВ ВОД

ТС 10/0,4 кВ „ДЮБЕ ВЛАСЕ-ТЕЛЕКОМ“